



检测报告

报告编号 A2190299018109CH

第 1 页 共 7 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 废水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司



报 告 说 明

报告编号 A2190299018109CH

第 2 页 共 7 页

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编	制：	<u>钱雅琪</u>	签	发：	<u>陈瑞友</u>
审	核：	<u>任丹丹</u>	签	发	日 期： <u>2021-06-07</u>

检 测 结 果

报告编号 A2190299018109CH

第 3 页 共 7 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		废水		采样人员		程聪聪, 徐李强		
采样日期		2021-05-26		检测日期		2021-05-26~2021-06-01		
采样方式		瞬时						
检测结果:								
点位名称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
厂区南侧排放口	2021-05-26	第一次	SUN52538001	微黄、无味、微浑	pH 值	7.15	6~9	无量纲
			SUN52538008		悬浮物	8	400	mg/L
			SUN52538017		五日生化需氧量	5.8	300	mg/L
			SUN52538004		化学需氧量	39	500	mg/L
			SUN52538007		石油类	ND	20	mg/L
			SUN52538004		氨氮	8.4	45	mg/L
			SUN52538004		总氮	11.8	70	mg/L
			SUN52538006		氟化物	6.1	20	mg/L
			SUN52538004		总磷	1.34	8	mg/L
			SUN52538005		阴离子表面活性剂	ND	20	mg/L
		第二次	SUN52538002	微黄、无味、微浑	pH 值	7.12	6~9	无量纲
			SUN52538018		悬浮物	9	400	mg/L
			SUN52538020		五日生化需氧量	5.2	300	mg/L
			SUN52538009		化学需氧量	27	500	mg/L
			SUN52538015		石油类	ND	20	mg/L
			SUN52538009		氨氮	9.1	45	mg/L
			SUN52538009		总氮	10.6	70	mg/L
			SUN52538013		氟化物	5.6	20	mg/L
			SUN52538009		总磷	1.44	8	mg/L
			SUN52538011		阴离子表面活性剂	ND	20	mg/L

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2190299018109CH

第 4 页 共 7 页

续上表

检测结果:								
点位名称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
厂区南侧排放口	2021-05-26	第三次	SUN52538003	微黄、无味、微浑	pH 值	7.16	6~9	无量纲
			SUN52538019		悬浮物	8	400	mg/L
			SUN52538021		五日生化需氧量	5.4	300	mg/L
			SUN52538010		化学需氧量	29	500	mg/L
			SUN52538016		石油类	ND	20	mg/L
			SUN52538010		氨氮	8.5	45	mg/L
			SUN52538010		总氮	11.2	70	mg/L
			SUN52538014		氟化物	6.0	20	mg/L
			SUN52538010		总磷	1.45	8	mg/L
			SUN52538012		阴离子表面活性剂	ND	20	mg/L
参照标准		总氮、氨氮、总磷：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 A 级； 其余检测项目：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位						
备注：1.pH 值为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 3。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。								


本页完

检测结果

报告编号 A2190299018109CH

第 5 页 共 7 页

附：检测布点图

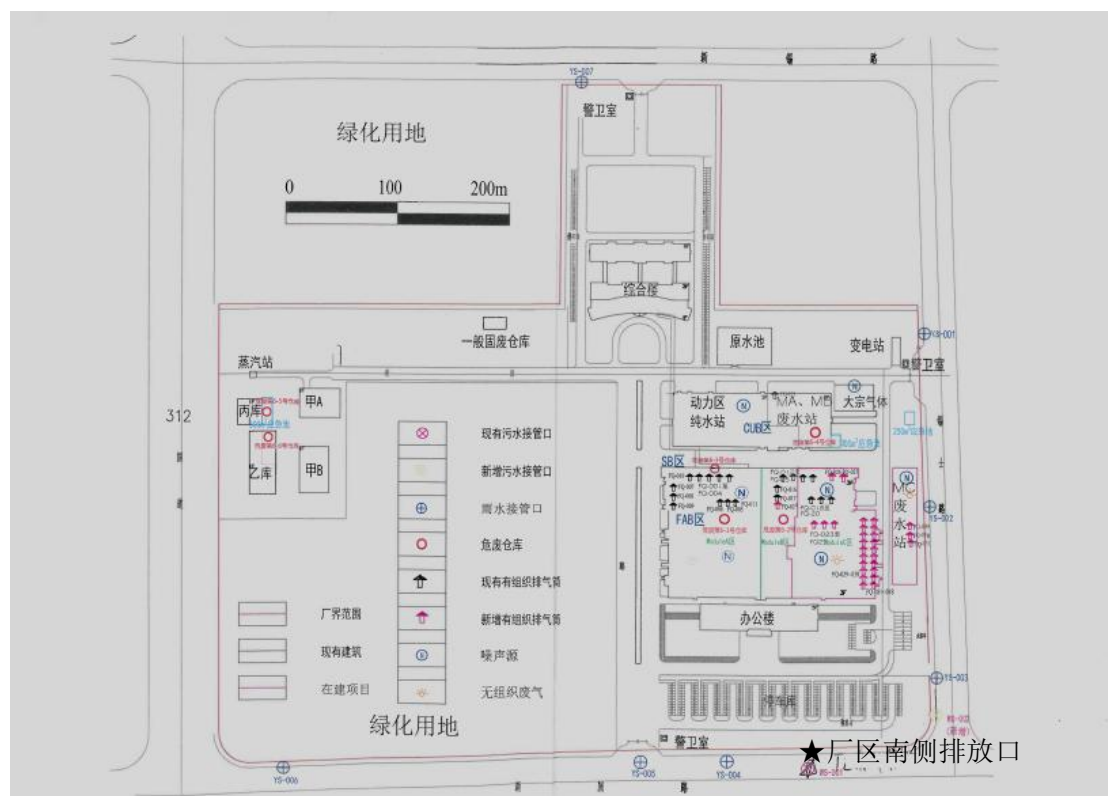

说明：★废水采样点

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2190299018109CH

第 6 页 共 7 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
废水	pH 值	便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20191380	2021-06-09
	悬浮物	电子天平	FA2004	TTE20120414	2021-08-04
	五日生化需氧量	便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20192672	2021-11-17
	化学需氧量	自动回零滴定管	25mL	EDD36JL15249	2021-10-19
	石油类	红外分光测油仪	JLBG-126+	TTE20171725	2021-12-11
	氨氮	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2021-06-18
	总氮	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2021-06-21
	氟化物	pH 酸度计	PHS-3C	TTE20120413	2022-04-07
	总磷	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2021-06-18
	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2021-06-18

本页完

检测结果

报告编号 A2190299018109CH

第 7 页 共 7 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L

报告结束